


Условные обозначения:

- I – Слив охлаждающей жидкости (Ду 15);
- II – ввод кабельный 0,4 кВ (силовой);
- III – ввод кабельный контрольных кабелей и 0,4 кВ собственных нужд;
- IV – ввод трубопровода топлива и масла:
подача топлива Ду25;
слив топлива Ду50;
перелив топлива Ду25;
подача масла Ду20;
слив масла Ду15.

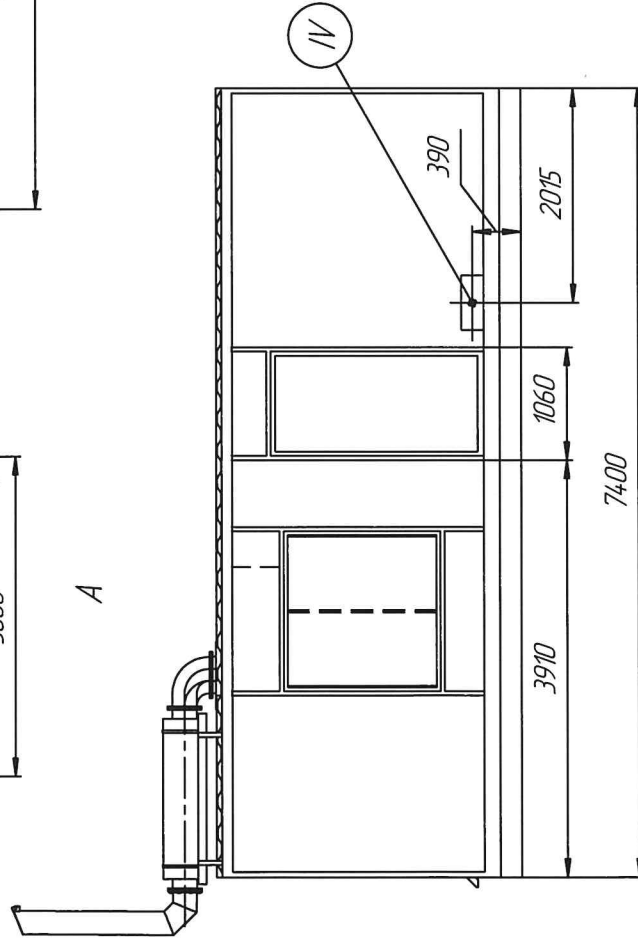

1. * Размеры для справок.
2. Расположение вводов трубопроводов и кабелей указаны по центру проемов.

НГЭН.010.100.010 ГЧ

Электростанция дизельная
автоматизированная
"Энерго-1823/0,4кВ"
Габаритный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Лист 1	18000	1:50

Лист 1 / Листов
3АО "НГ-Энерго"

Инд. № подл.	Лист и дата	Взам. инд. №
--------------	-------------	--------------